

Zentralklinikum Lörrach

Umlegung L138


Verlegung 20 kV-Leitung

28.05.2019 Ortschaftsrat Hauingen

29.05.2019 AUT



Überblick Gesamtmaßnahme

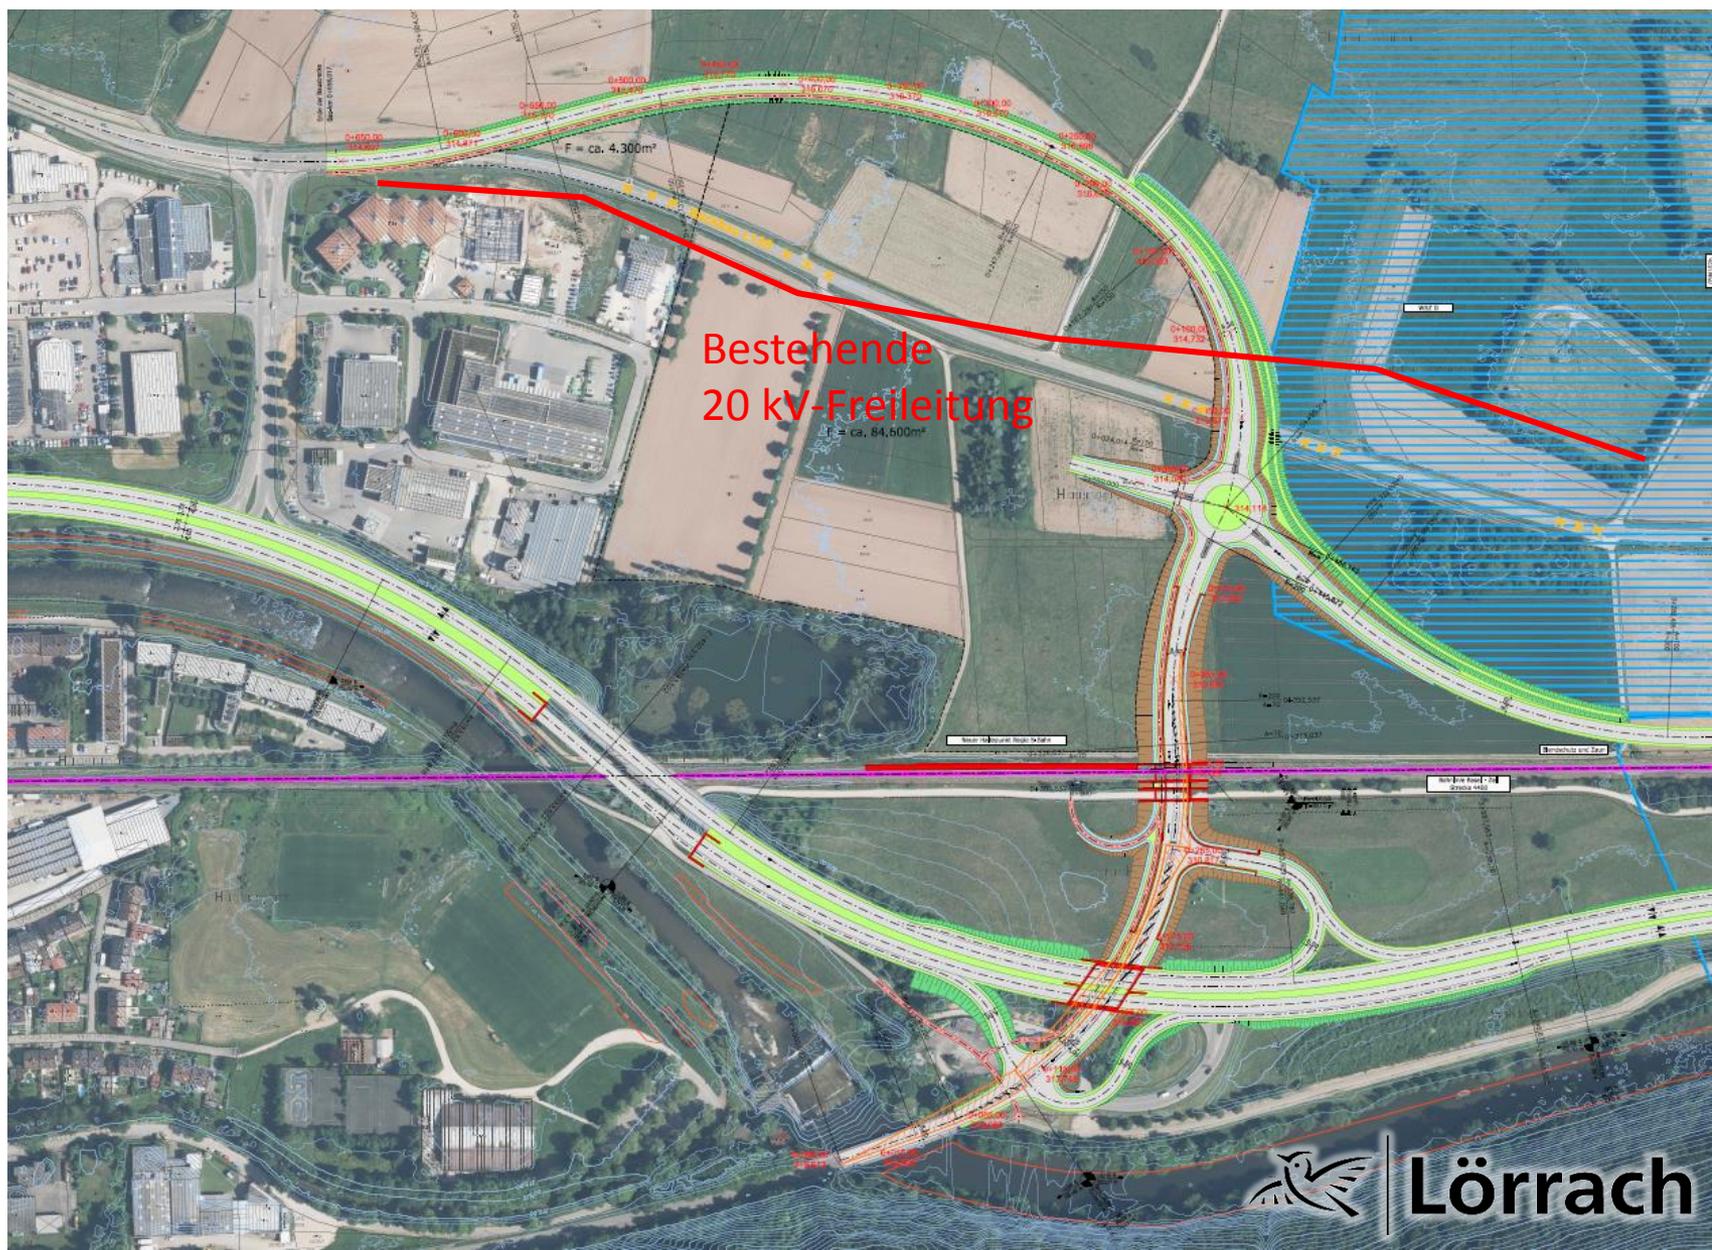

Ausgangssituation




Ausgangssituation



Ausgangssituation



Planfeststellung 1. Bauabschnitt

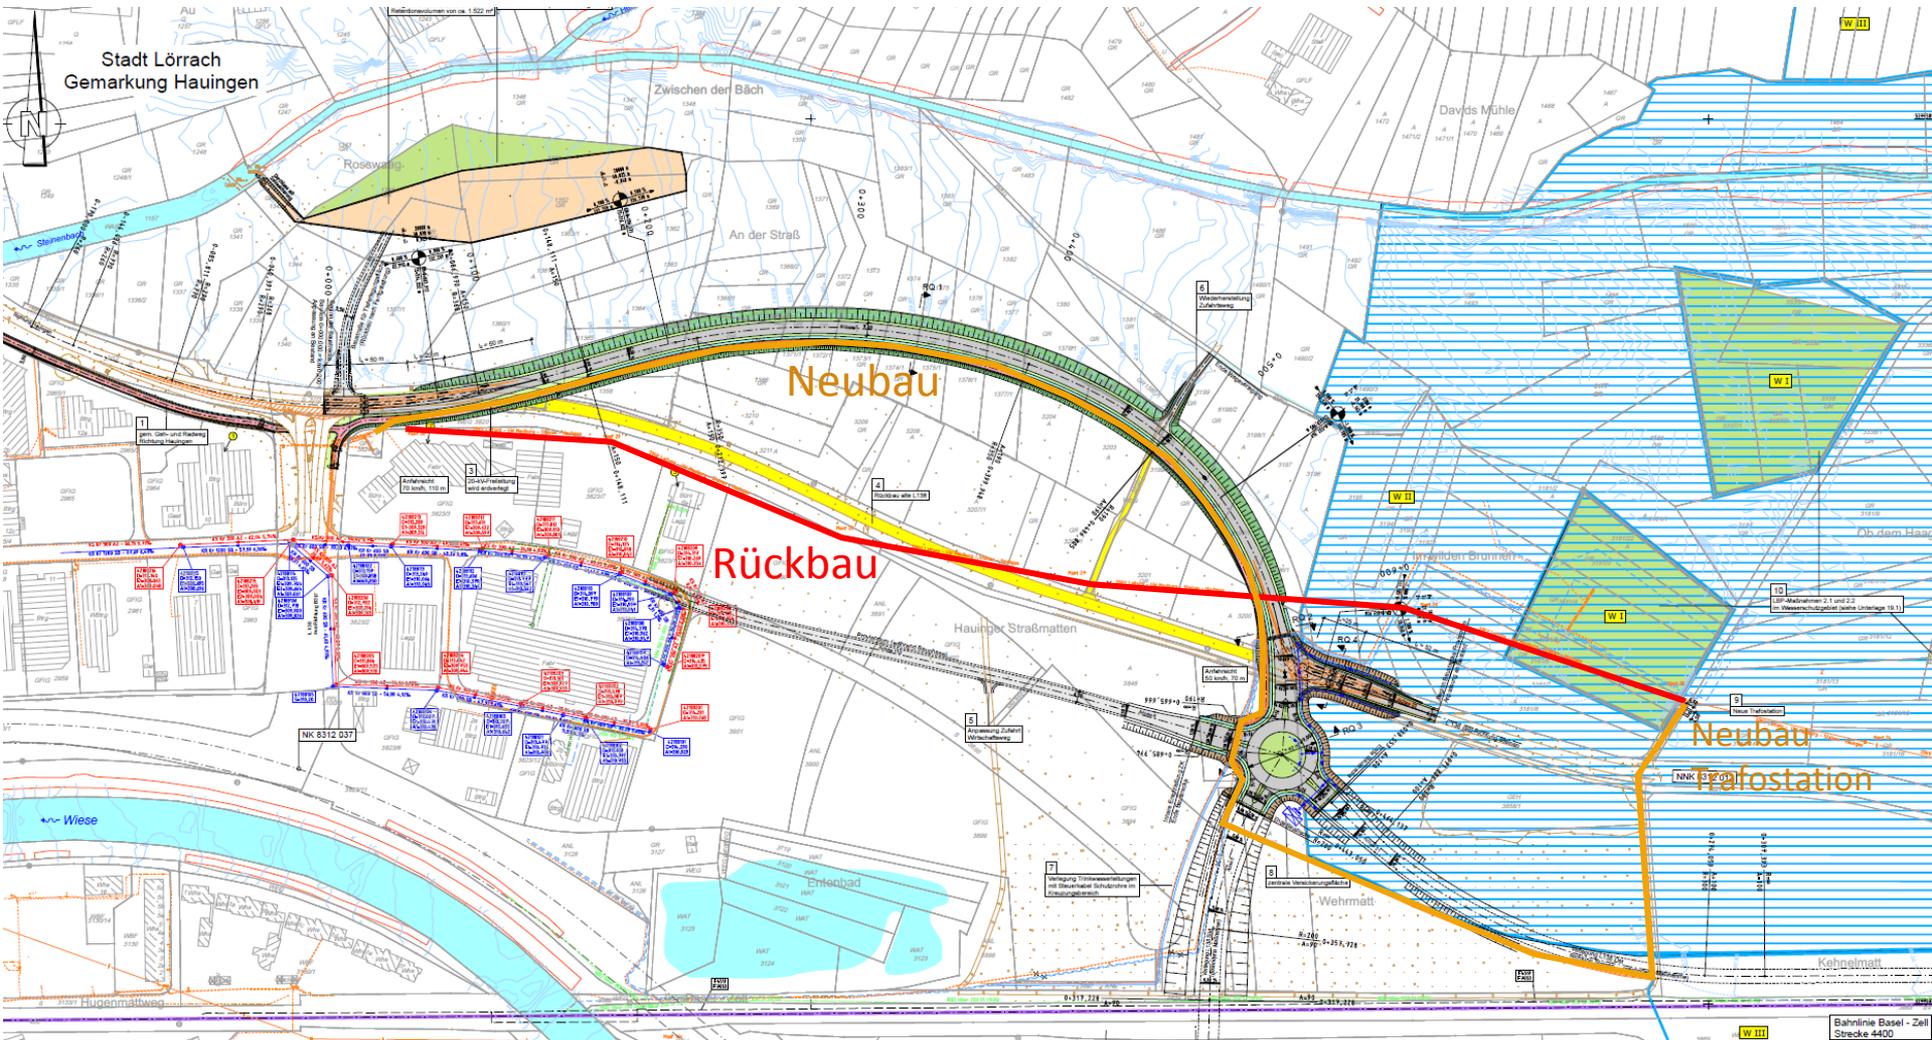

Verlegung 20 kV-Leitung - Zusammenfassung

- Verlegung durch die ED Netze GmbH
- Rückbau von fünf Freileitungsmasten
- Errichtung einer Trafostation
- Verlegung als Erdkabel größtenteils im Bereich der neuen Straße
- Kosten nach Vorteilsausgleich rund 227.000 €
- Durchführung im Jahr 2020

